




- LEGENDA
- Depositi alluvionali ghiaiosi ciottolosi dell'alveo del T.Scrivia
Depositi alluvionali ghiaiosi ciottolosi postglaciali
permeabilità buona $k=10^{-2} - 10^{-1} \text{ m/s}$
- Depositi alluvionali del fluviale recente
Ghiaie e ciottoli in sabbie grossolane e matrice fine limosa
con modesta alterazione superficiale
permeabilità da discreta a buona $k=10^{-3} - 10^{-2} \text{ m/s}$
- Depositi alluvionali del fluviale medio con discontinua
copertura prevalentemente argilloso-limosa (loess)
permeabilità da bassa a molto bassa $k=10^{-4} - 10^{-3} \text{ m/s}$
Ghiaie ciottolose in matrice limoso-argillosa da media-
mente a scarsamente alterate in profondità.
permeabilità bassa $k=10^{-4} - 10^{-5} \text{ m/s}$
- EX CAVA INERTI (FALDA AFFIORANTE)
- 140 ISOIEZOMETRICA SETTEMBRE 2002
- P43 Ubicazione Pozzi
- Direzione preferenziale del deflusso sotterraneo
- PALEOLVEI
- DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI - PAI
foglio 177 - sez.2-TORTONA (Scrivia 03)
foglio 195 - sez.1-SERRAVALLE S. (Scrivia 05)
- LIMITES FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)
- LIMITES FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)
Coincidente con l'area di esondazione
per piena catastrofica (Limite esterno di FASCIA C)

REGIONE PIEMONTE

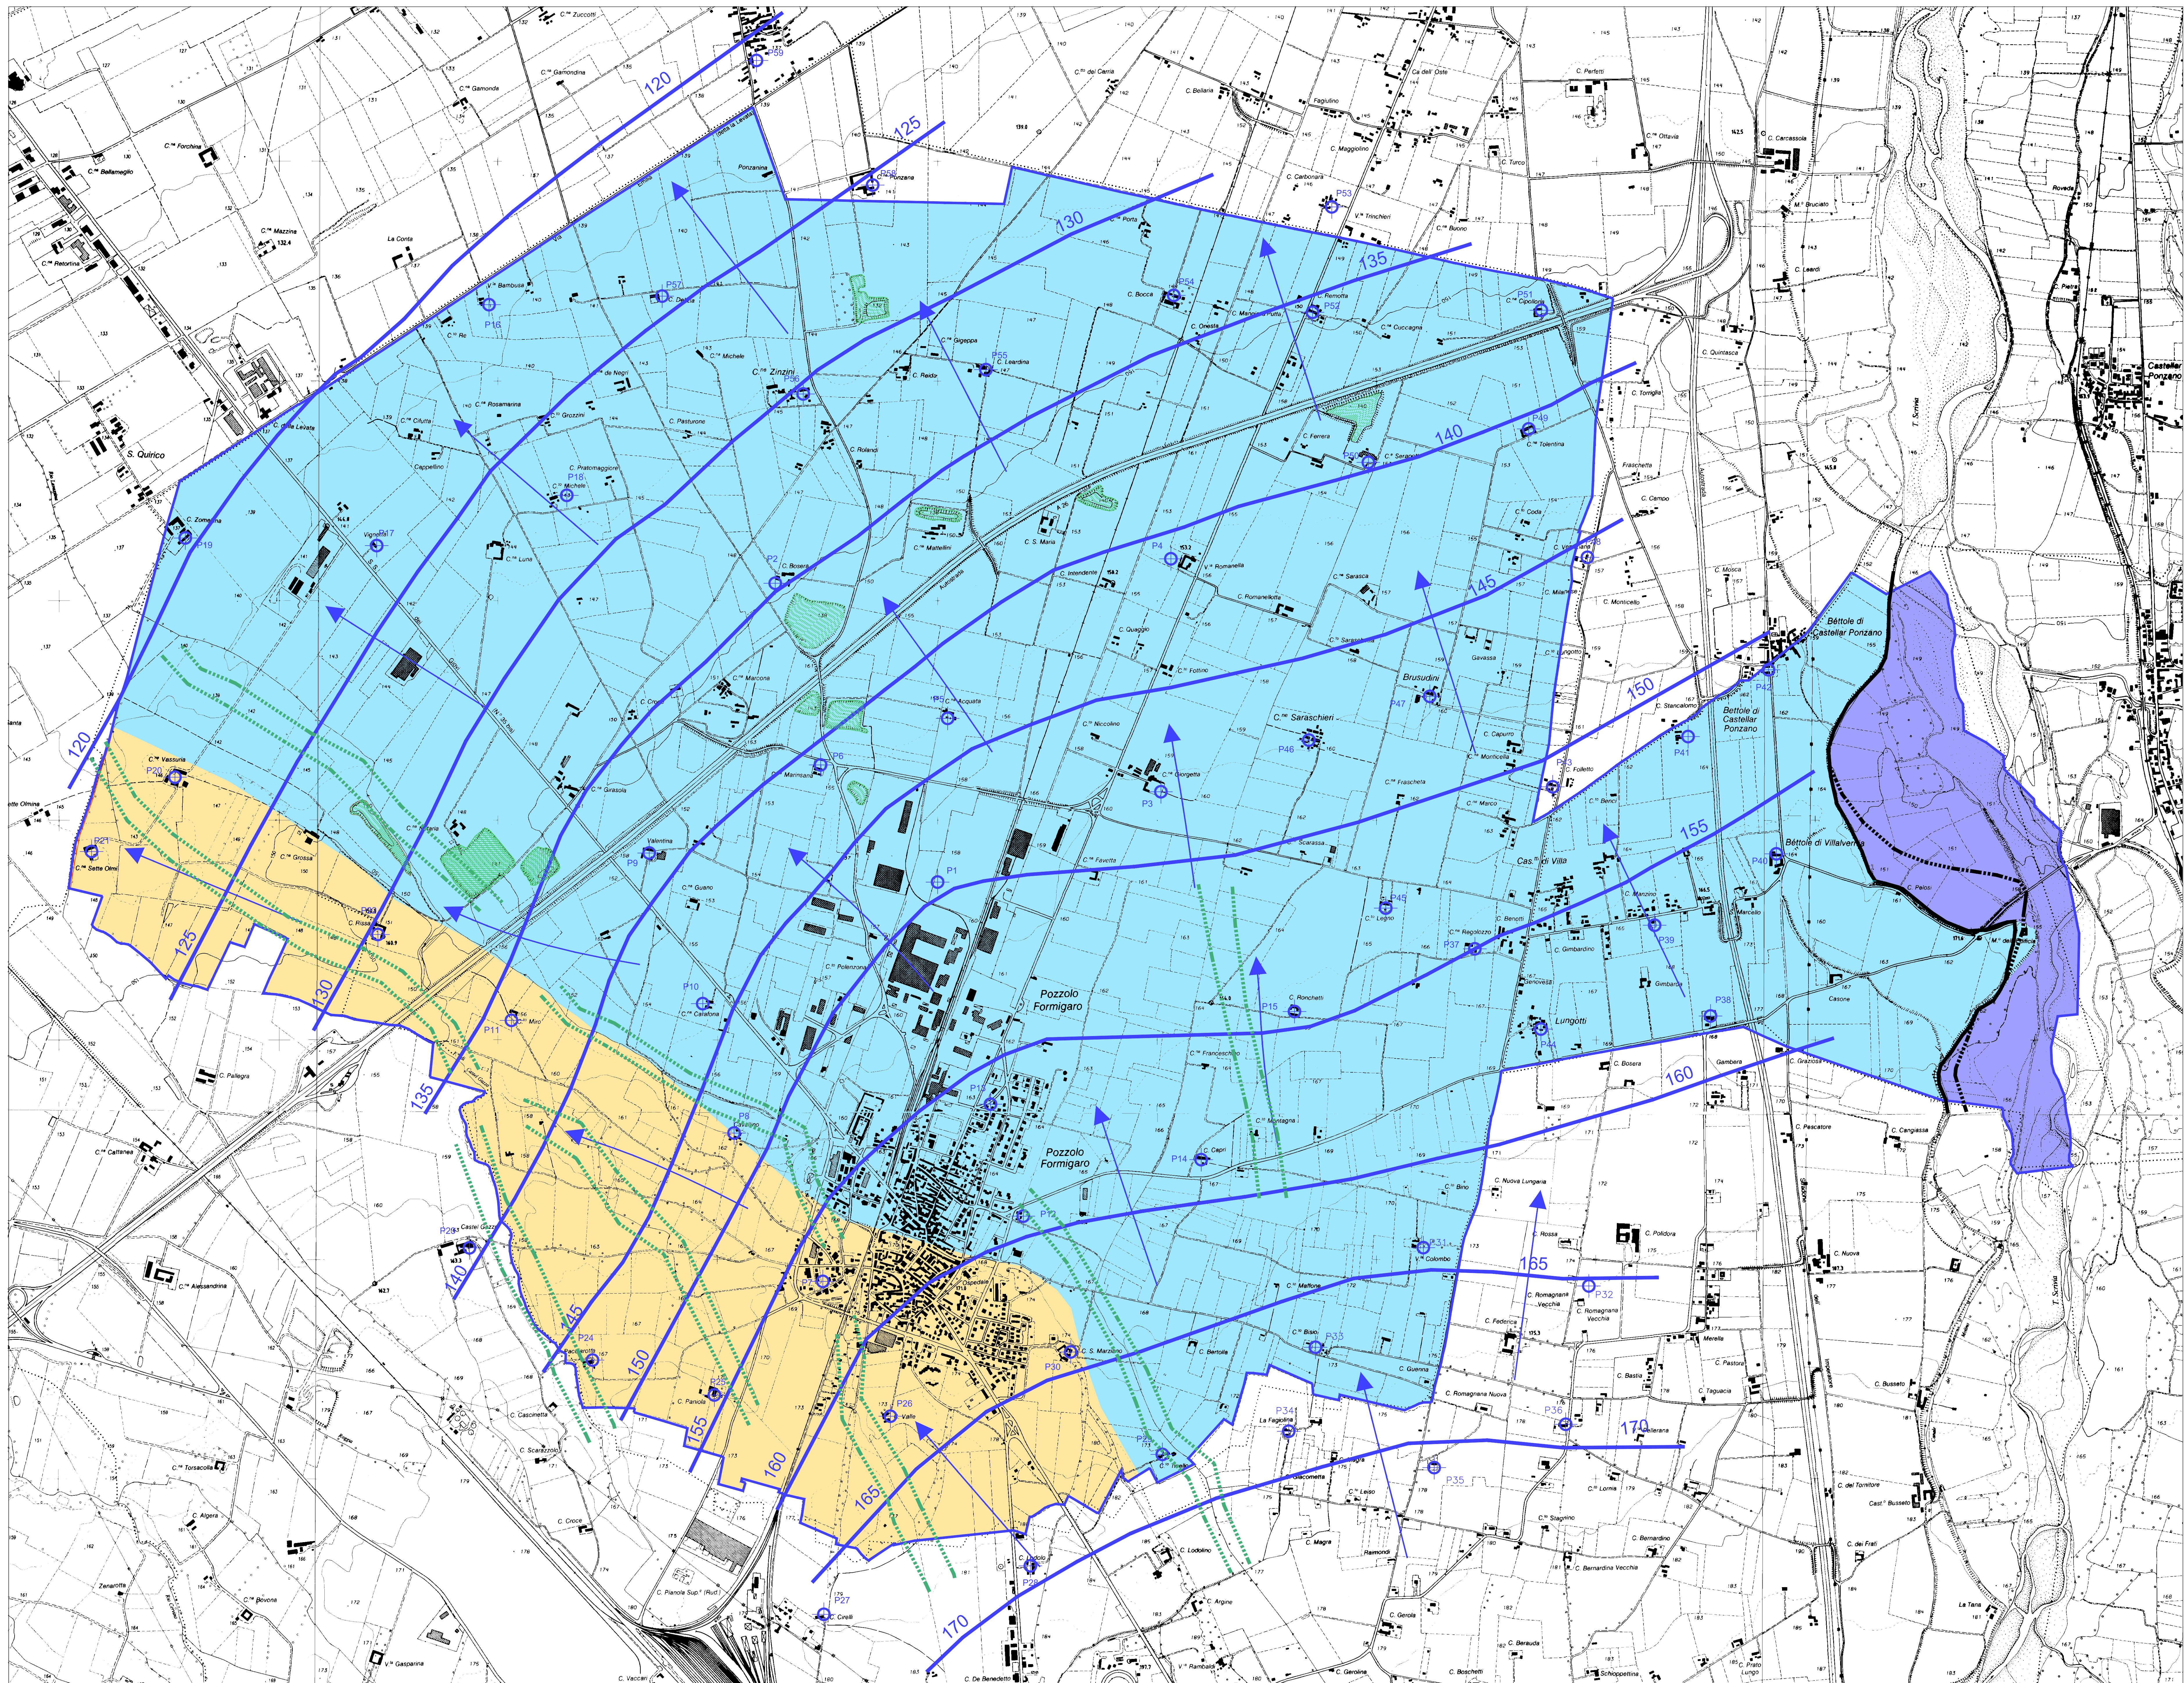

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VARIANTE STRUTTURALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
ART. 17 COMMA 4 L.R. 56/77 e S.M.I.

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO
CARTA GEIDROLOGICA

DATA
GIUGNO 2007

Il segretario comunale

TAVOLA
2D

SCALA
1:10.000

Il responsabile del procedimento

Il tecnico incaricato

l.s.a.g.i. STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA INGEGNERIA

di VECCHIONE Geol. Rinaldo, MILANESE Ing. Mauro
Via Montello 3 - 15067 - Novi Ligure - AL - tel/fax 0143-321698
E-mail: studiogsag@iscalm.it